









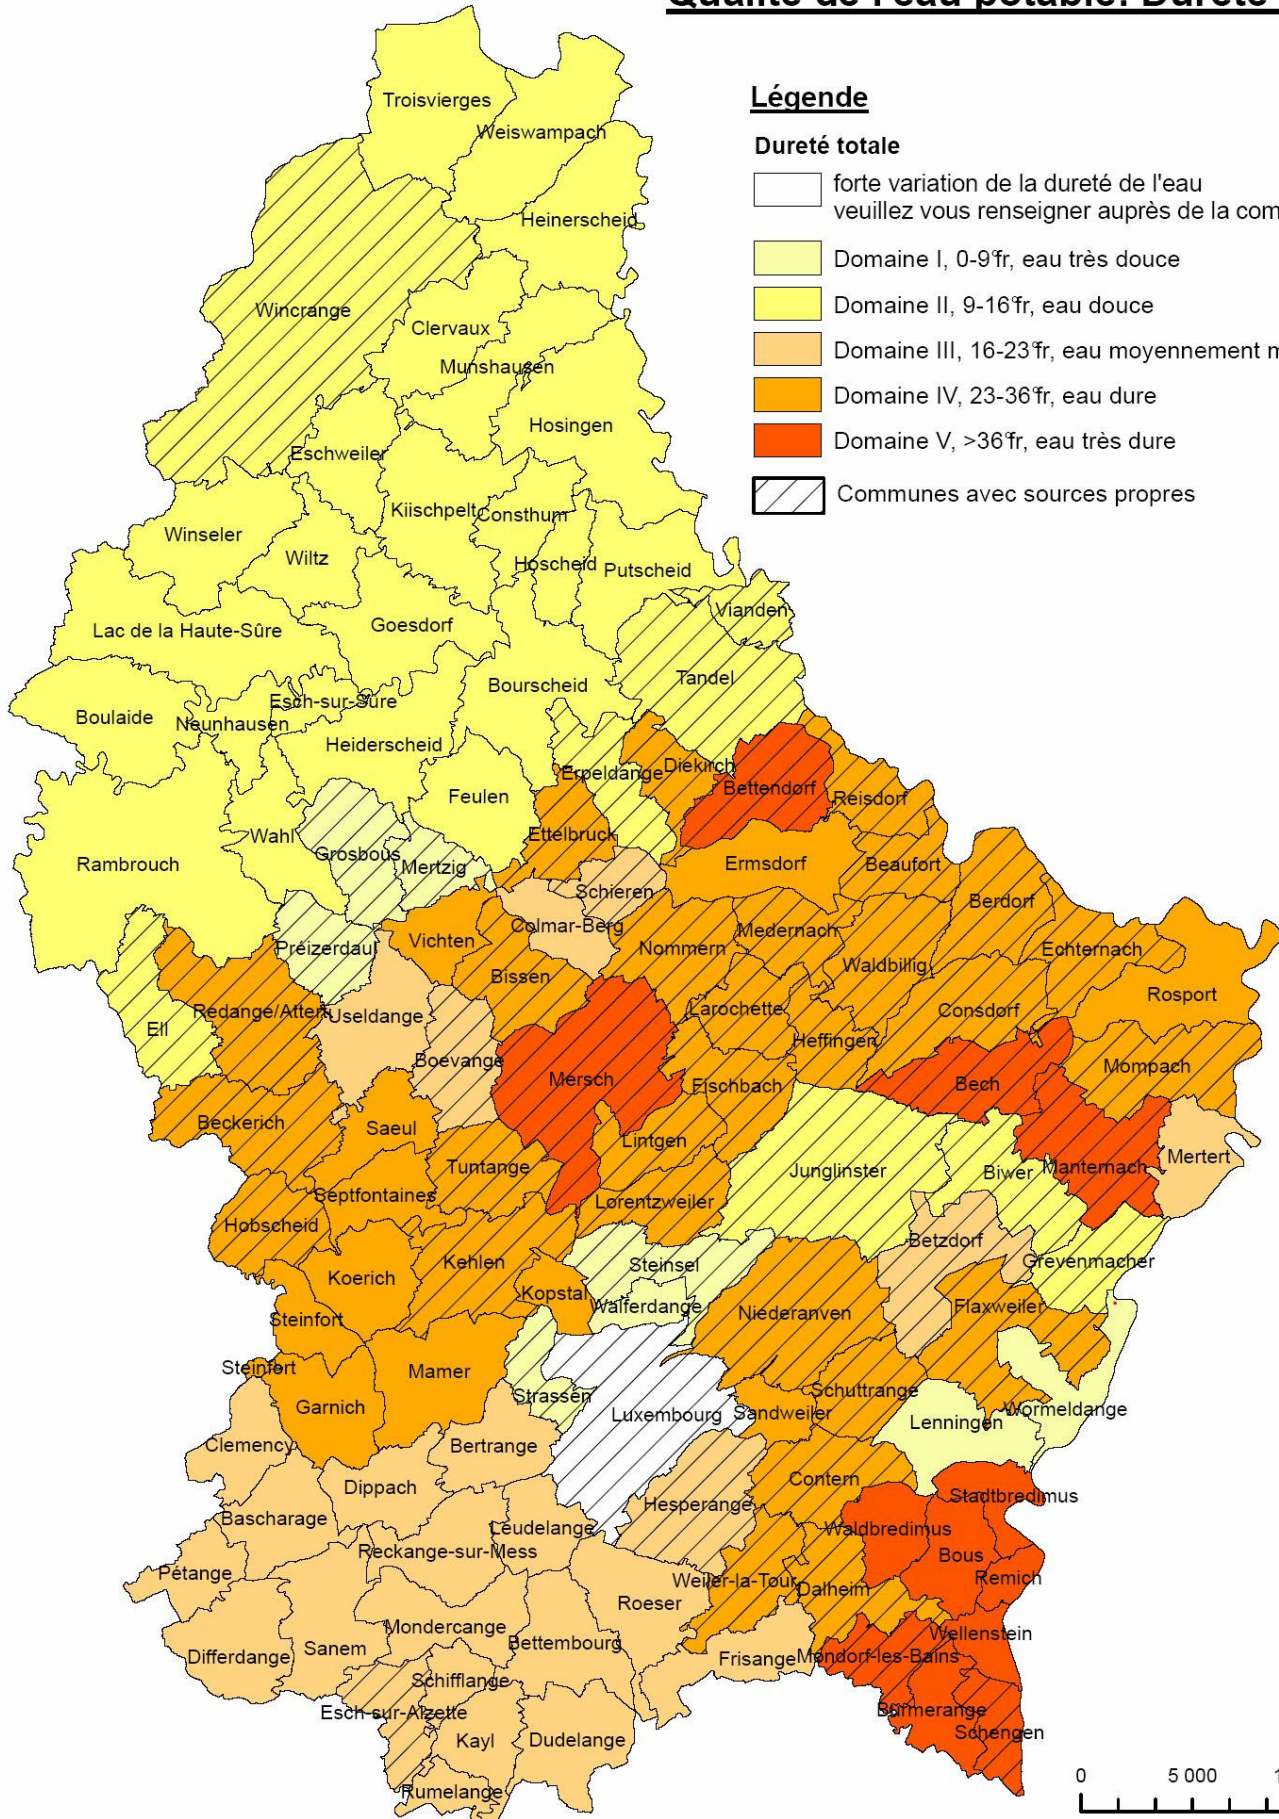


Qualité de l'eau potable: Dureté totale

Légende

Dureté totale

-  forte variation de la dureté de l'eau
veuillez vous renseigner auprès de la commune
-  Domaine I, 0-9°fr, eau très douce
-  Domaine II, 9-16°fr, eau douce
-  Domaine III, 16-23°fr, eau moyennement minéralisée
-  Domaine IV, 23-36°fr, eau dure
-  Domaine V, >36°fr, eau très dure
-  Communes avec sources propres



Dans un réseau communal et notamment dans les communes approvisionnées par leurs propres sources, la dureté totale de l'eau peut varier fortement. Pour plus d'informations veuillez vous adresser à la commune respective.